


ULOŽENIE POTRUBIA (PP)

a) V KOMUNIKÁCII

b) VO VOLNOM TERÉNU

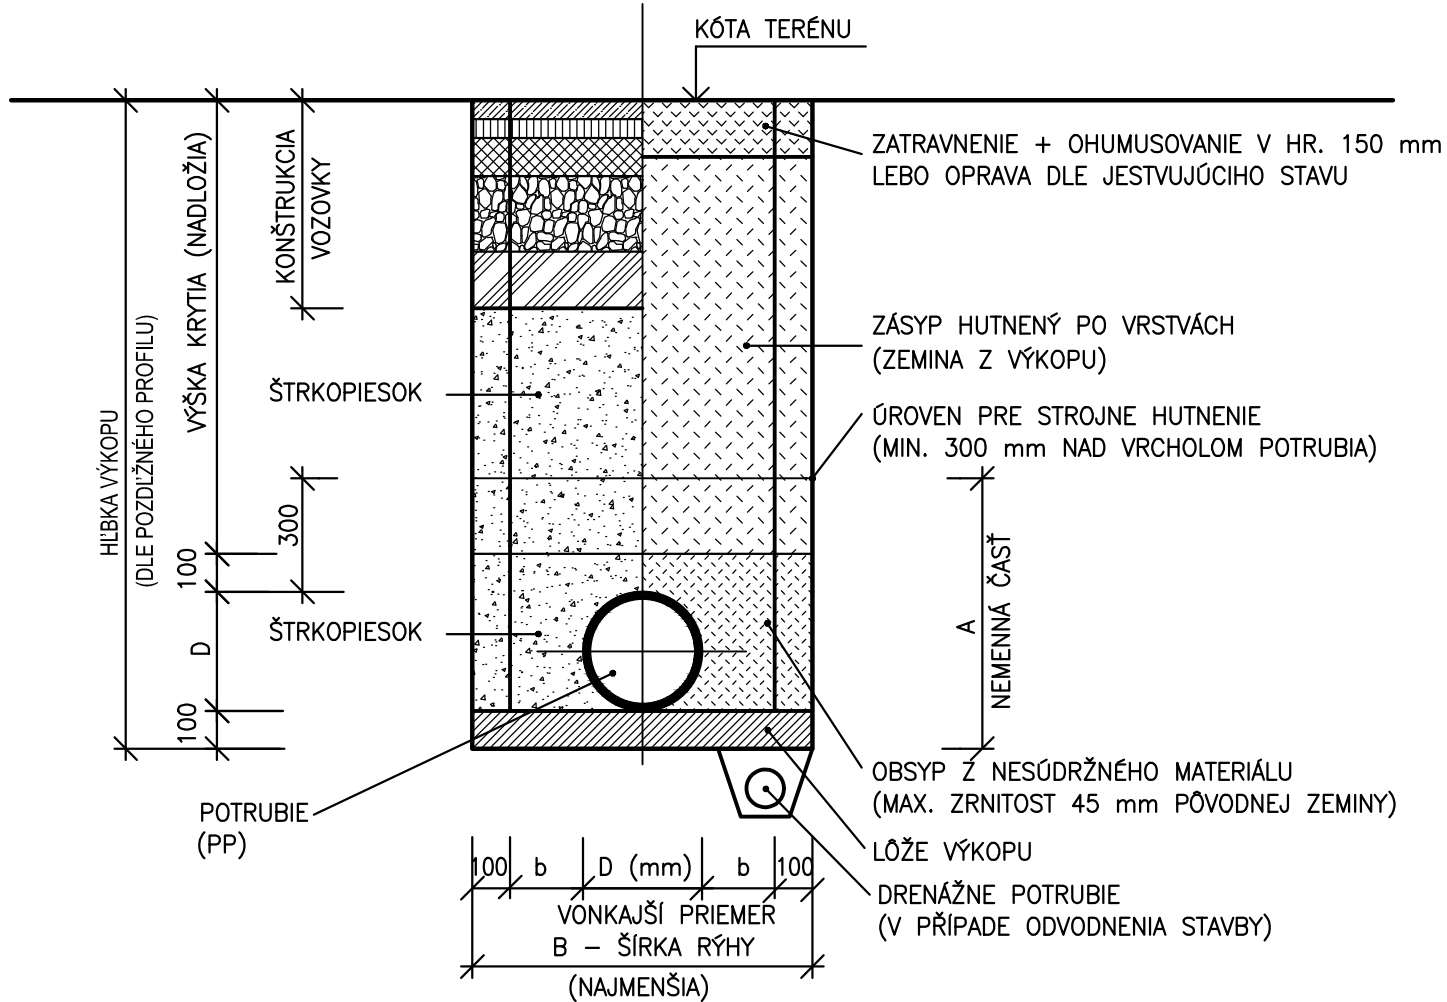

TABULKA ROZMEROV A KUBATÚR (1bm)

POPIS	označ.	jedn.	DN300	DN400	DN500	DN600
VÝŠKA NEMENNÉ ČASTI	A	mm	535	650	760	930
ŠÍRKA VÝKOPU	B	mm	1035	1350	1460	1730
MANIPULAČNÝ PRIESTOR	b	mm	250	350	350	400
HRÚBK A REBRA POTRUBIA	tl.	mm	335	450	560	730
VYTLAČENÁ KUBATÚRA RÚROU		m³	0,09	0,16	0,25	0,42
KUBATÚRA LÔŽE		m³	0,10	0,14	0,15	0,17

POZNÁMKA:

OD HL'BY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

ZMENA Č.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SOUŘAD. SYSTEM JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVÍZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz					
VYPRACOVAL	ING.M.LIBOSVÁR	HIP	ZDENĚK KAŠÍK	T. KONTROLA	ING.KAREL HURT
PROJEKTANT	ING.M.LIBOSVÁR	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph. D.	DATUM	03/2019
OBJEDNATEL	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.			OKRES	ŽILINA
AKCE: POVAŽSKÝ CHLMEC - STOKOVÁ SIĚŤ - ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM - II.ETAPA				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 4073 0601
				STUPEŇ	RD
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	004073/19/3
PŘÍLOHA: ULOŽENIE POTRUBIA Z PP VZOROVÝ PRIEČNY REZ				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.4.1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).