


KLADAČSKÉ SCHÉMA

PRELOŽKY VODOVODU V2, V3, V5, V11, V12


V2-PRELOŽKA VODOVODU

HDPE - D110 - 129,00m

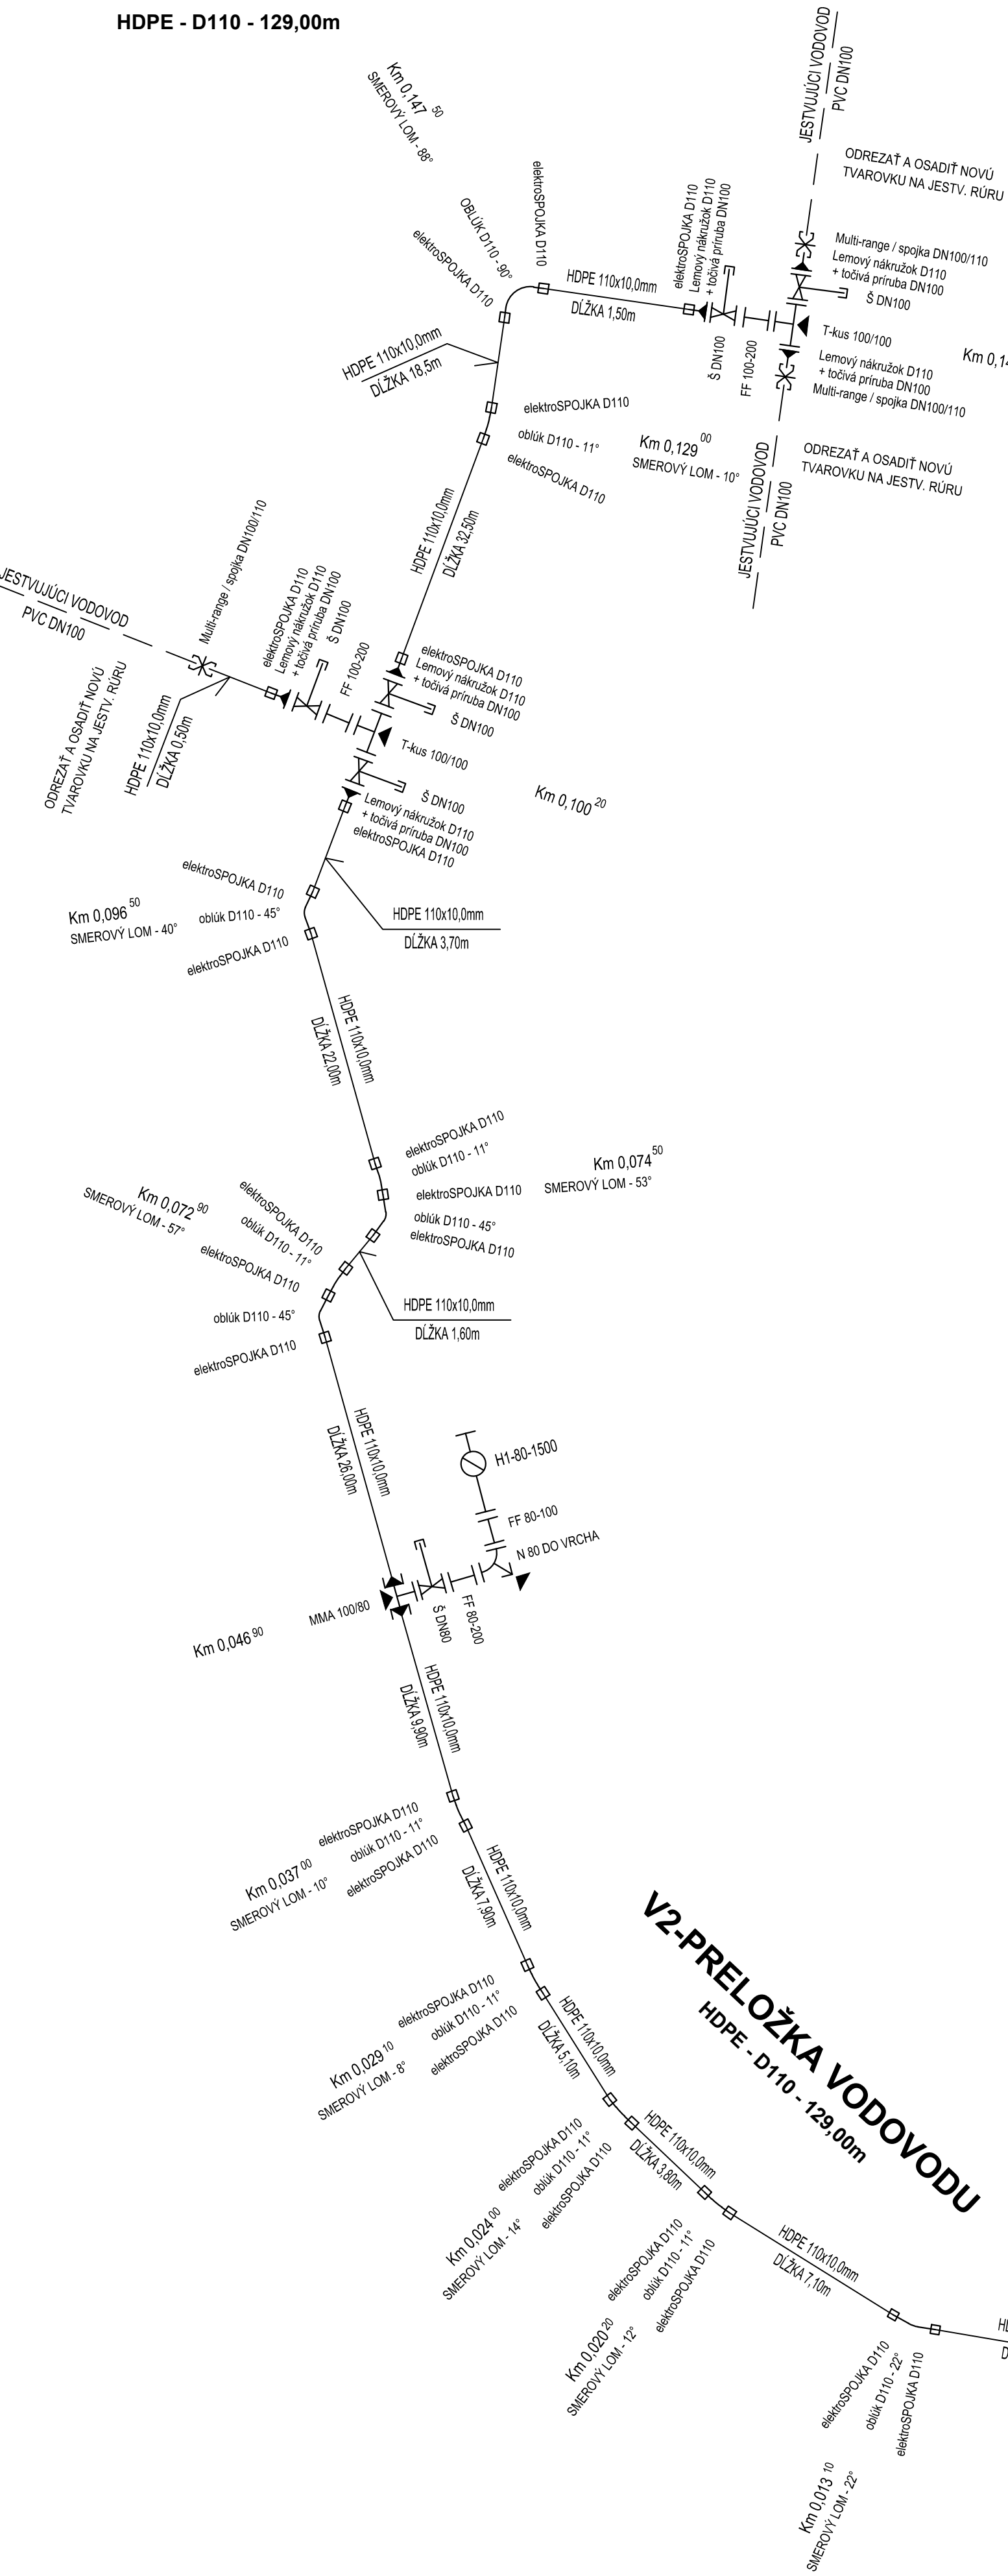


V3-PRELOŽKA VODOVODU

HDPE - D110 - 161,00m

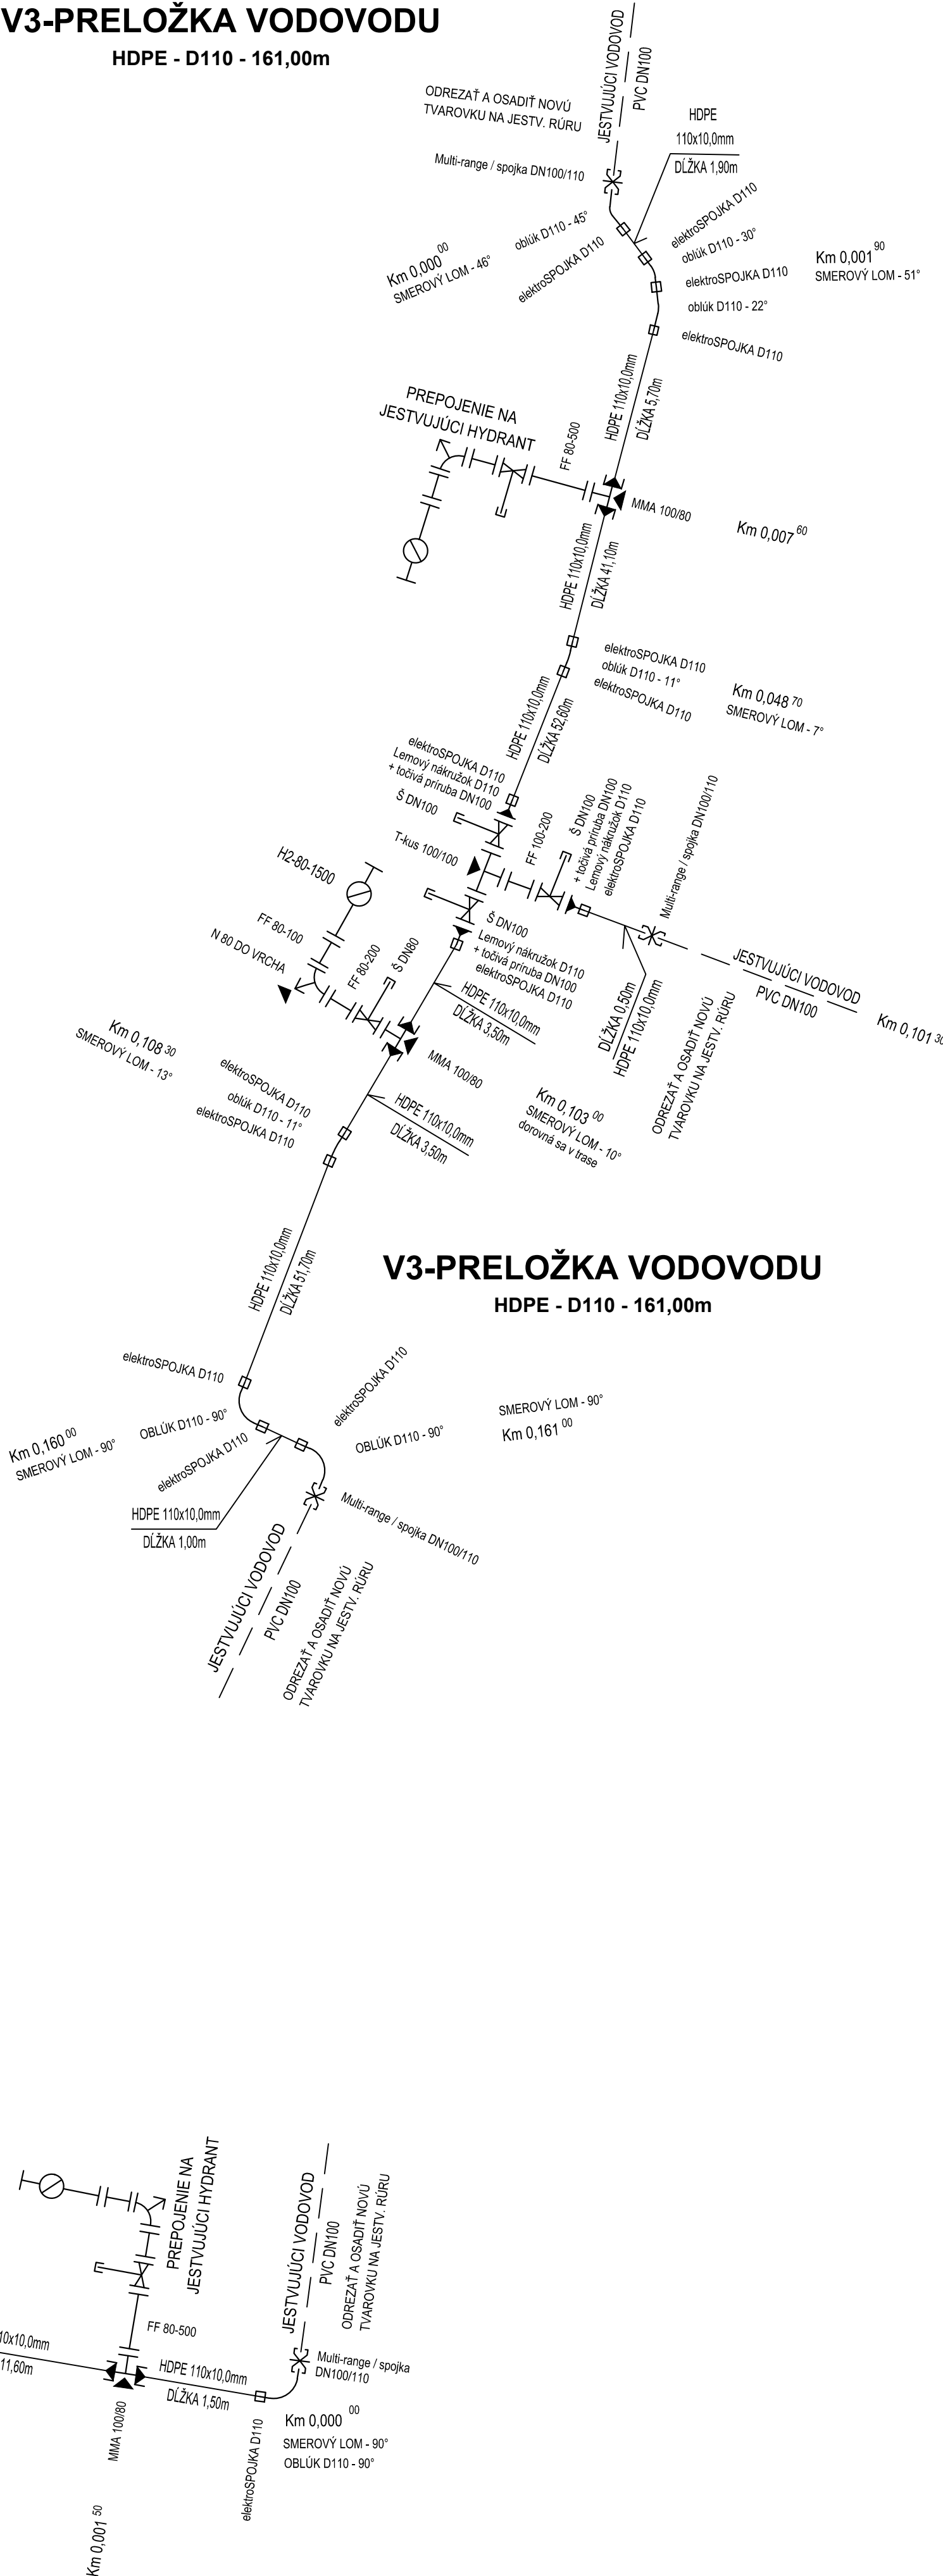


V12-PRELOŽKA VODOVODU

HDPE - D110 - 60,00m

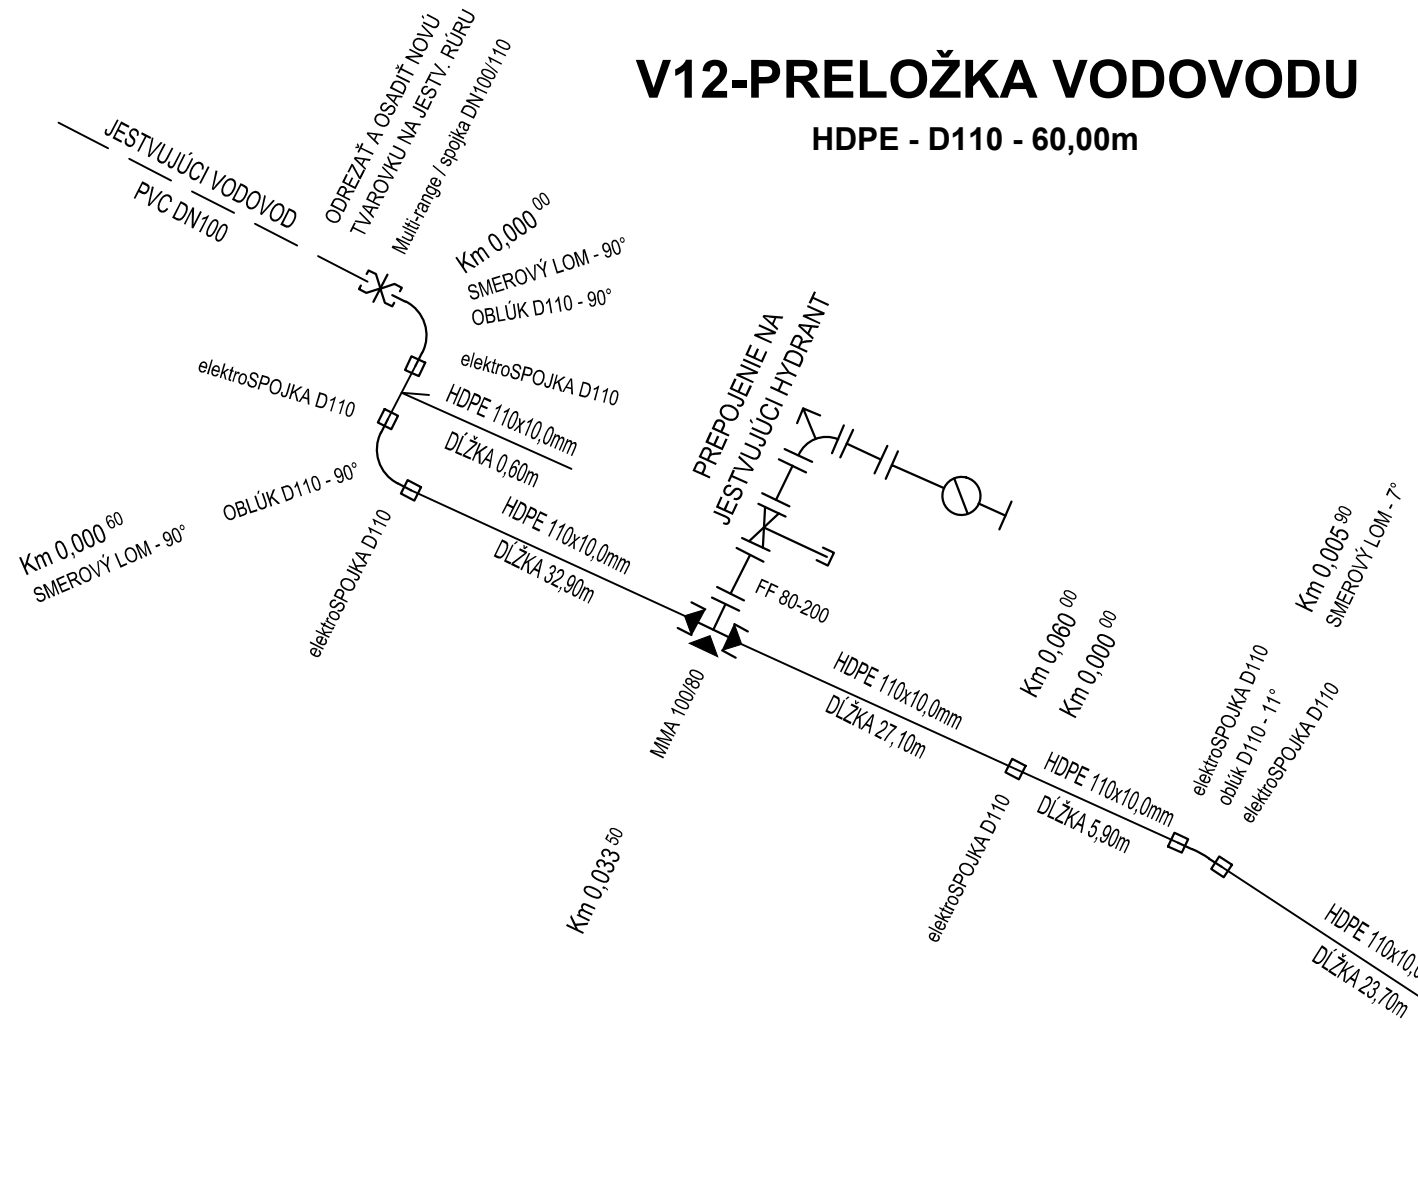

V11-PRELOŽKA VODOVODU

HDPE - D90 - 54,80m

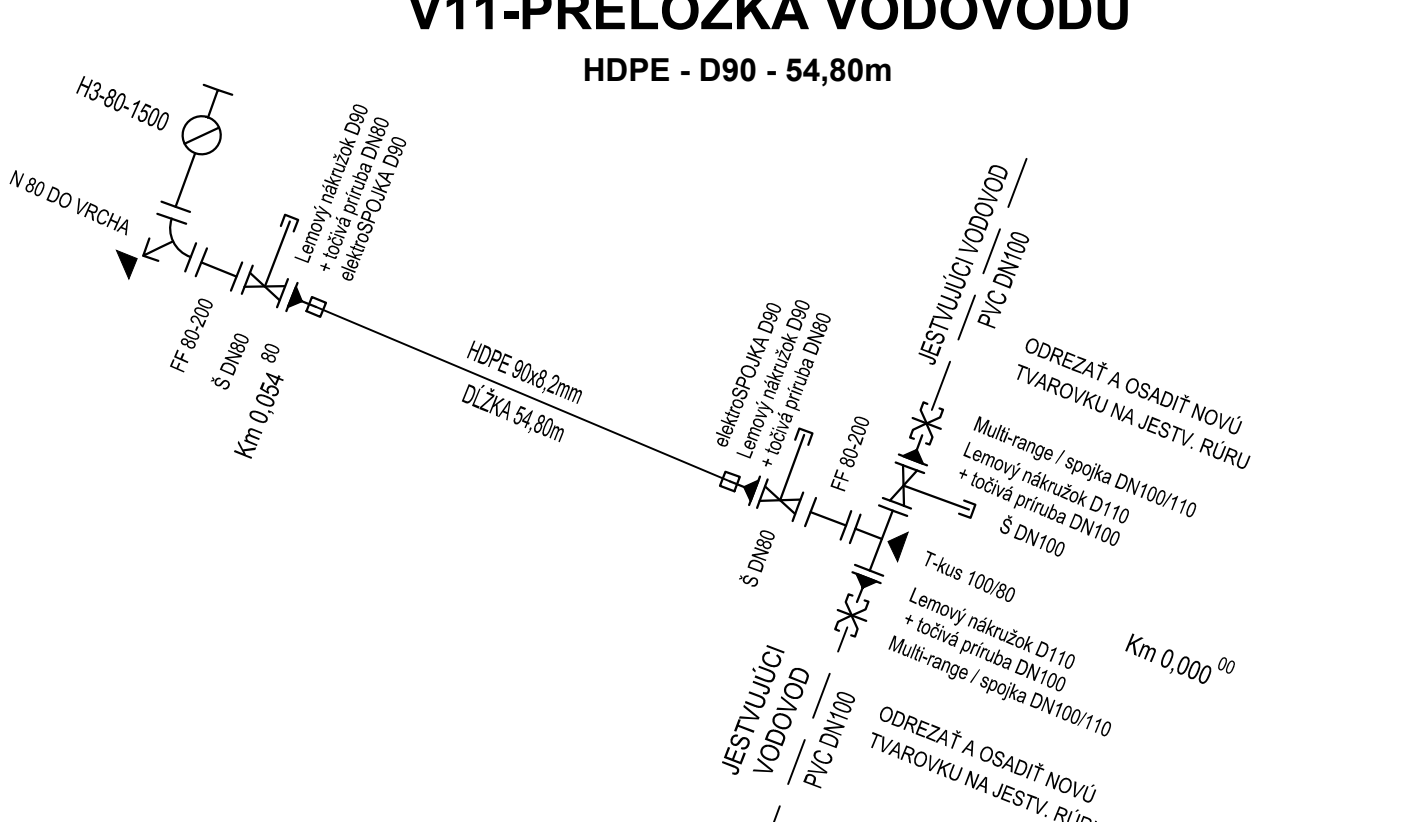


VÝPIS MATERIÁLU

OZNAČENIE	DN	DĹŽKA[m]	MATERIÁL	VODOVODNÝ RAD
90x8.2	80	54.80	PE100 SDR11 PN16	V11
110x10.0	100	423.20	PE100 SDR11 PN16	V2, V3, V5, V12

V5-PRELOŽKA VODOVODU

HDPE - D110 - 112,70m

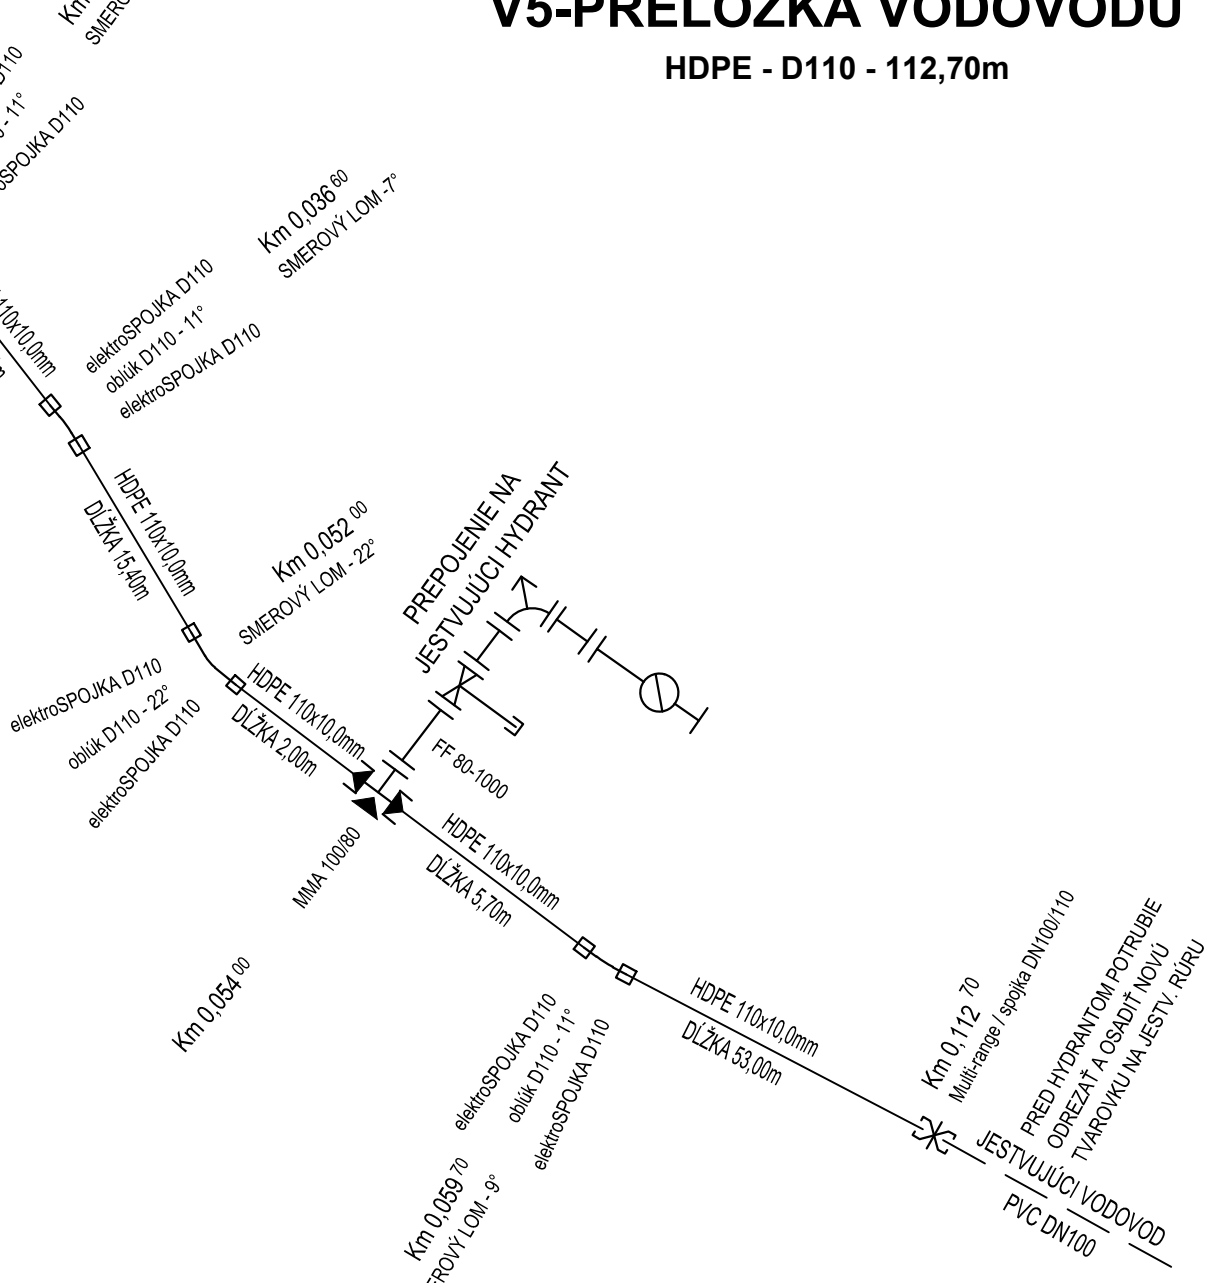

POZNÁMKA:
FF-KUSY DN80 NAVRHNUTÉ POD HYDRANTY BUDÚ UPRESNENÉ STAVBOU DLE SKUTOČNÉ HLÚBKY ULOŽENIE
POTRUBIA A SKUTOČNÉ KÓTY U.T.

ZMENA Č.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV		SOUŘAD. SYSTEM JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

SO 5 - 5.7 PRELOŽKY INŽINIERSKYCH SIETÍ

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO Sustainable engineering and design	
VYPRACOVAL	ING.I.ŠRAMOTOVÁ	HIP	ZDENĚK KAŠÍK	T. KONTROLA	ING.KAREL HURT
PROJEKTANT	ING.I.ŠRAMOTOVÁ	REDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	03/2019
OBJEDNATEL	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.			OKRES	ŽILINA
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 4073 0601
POVAŽSKÝ CHLMEC - STOKOVÁ SIĚŤ - ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM - II.ETAPA				STUPEŇ	RD
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘITKO	-
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	004073/19/3
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.3.12
Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výstupu číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).					