



ULOŽENIE TLAKOVÉHO POLYETYLENOVÉHO POTRUBIA DN100

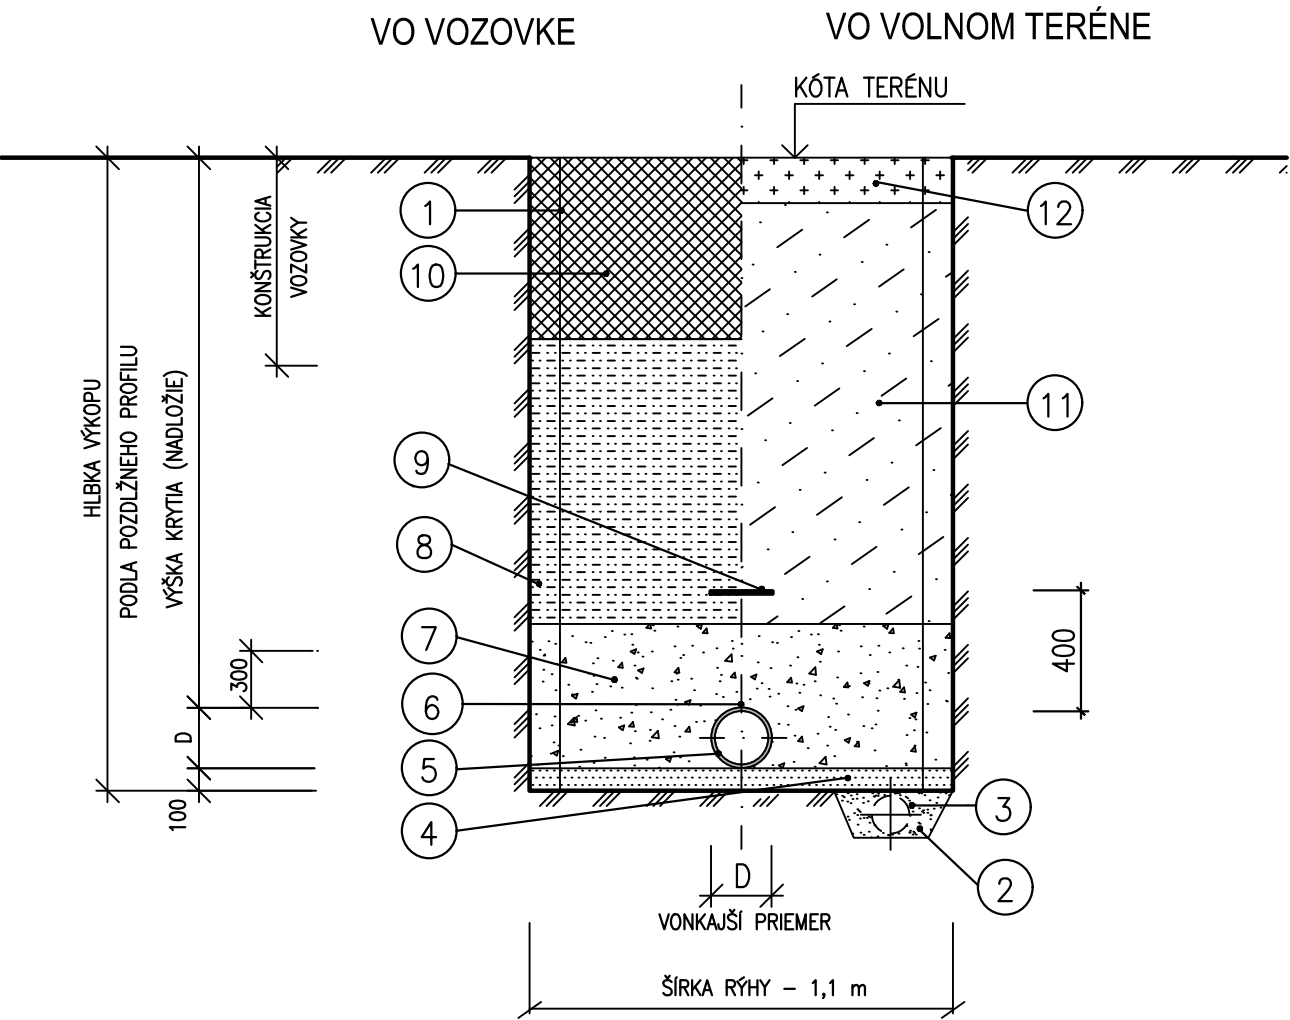

V SÚBEHU SO SPLAŠKOVOU KANALIZÁCIOU

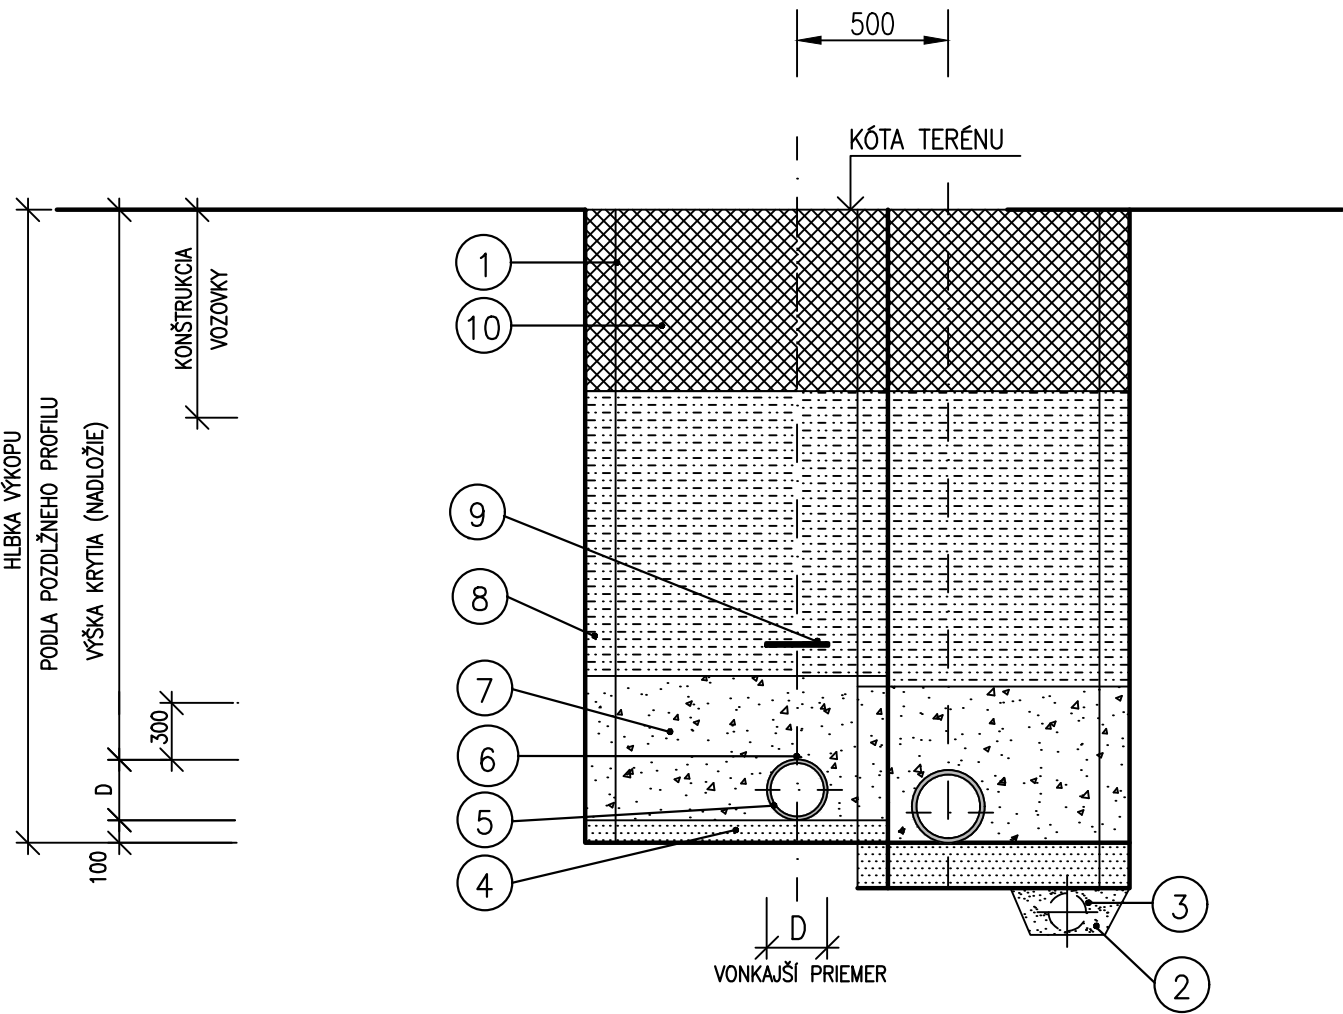

LEGENDA


Č.	P O P I S
1	PAŽENIE RYHY OD HLBKY 1,50 m
2	DRENÁŽNA RÚRA DN100
3	ŠTRKOPIESOK, ZRNA DO 65 mm
4	PIESKOVÉ LŐŽKO – ZRNA DO 5 mm
5	POTRUBIE – PE–HD PE100
6	TRASOVACÍ VODIČ (2xCYKY 2,5mm) VYVEDENÝ DO POKLOPŮ ARMATUR
7	HUTNENÝ PIESKOVÝ OBSYP – ZRNA DO 30mm HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 150 mm
8	ŠTRKOPIESOK
9	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE "POZOR KANALIZÁCIA"
10	KONSTRUKCIA VOZOVKY
11	ZÁSYP RYHY HUTNENÝ PO VRSTVÁCH (ZEMINA Z VÝKOPU)
12	OHUMUSOVANIE HR.150 mm + ZATRAVNENIE ALEBO OPRAVA PODLA JESTVUJÚCÉHO STAVU

ZMENA Č.1

VÝŠKOVÝ SYSTEM BPV

SOUŘAD. SYSTEM JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div>Sustainable engineering and design</div>	
VYPRACOVAL	ING.M.LIBOSVÁR	HIP	ZDENĚK KAŠÍK	T. KONTROLA	ING.KAREL HURT
PROJEKTANT	ING.M.LIBOSVÁR	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph. D.	DATUM	03/2019
OBJEDNATEL	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.			OKRES	ŽILINA
AKCE: POVAŽSKÝ CHLMEC - STOKOVÁ SIETĚ - ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM - II.ETAPA				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 4073 0601
				STUPEŇ	RD
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	004073/19/3
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.4.2
ULOŽENIE POTRUBIA Z PE - VZOROVÝ PRIEČNY REZ					

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).