


Pôdorys - odvod spalín

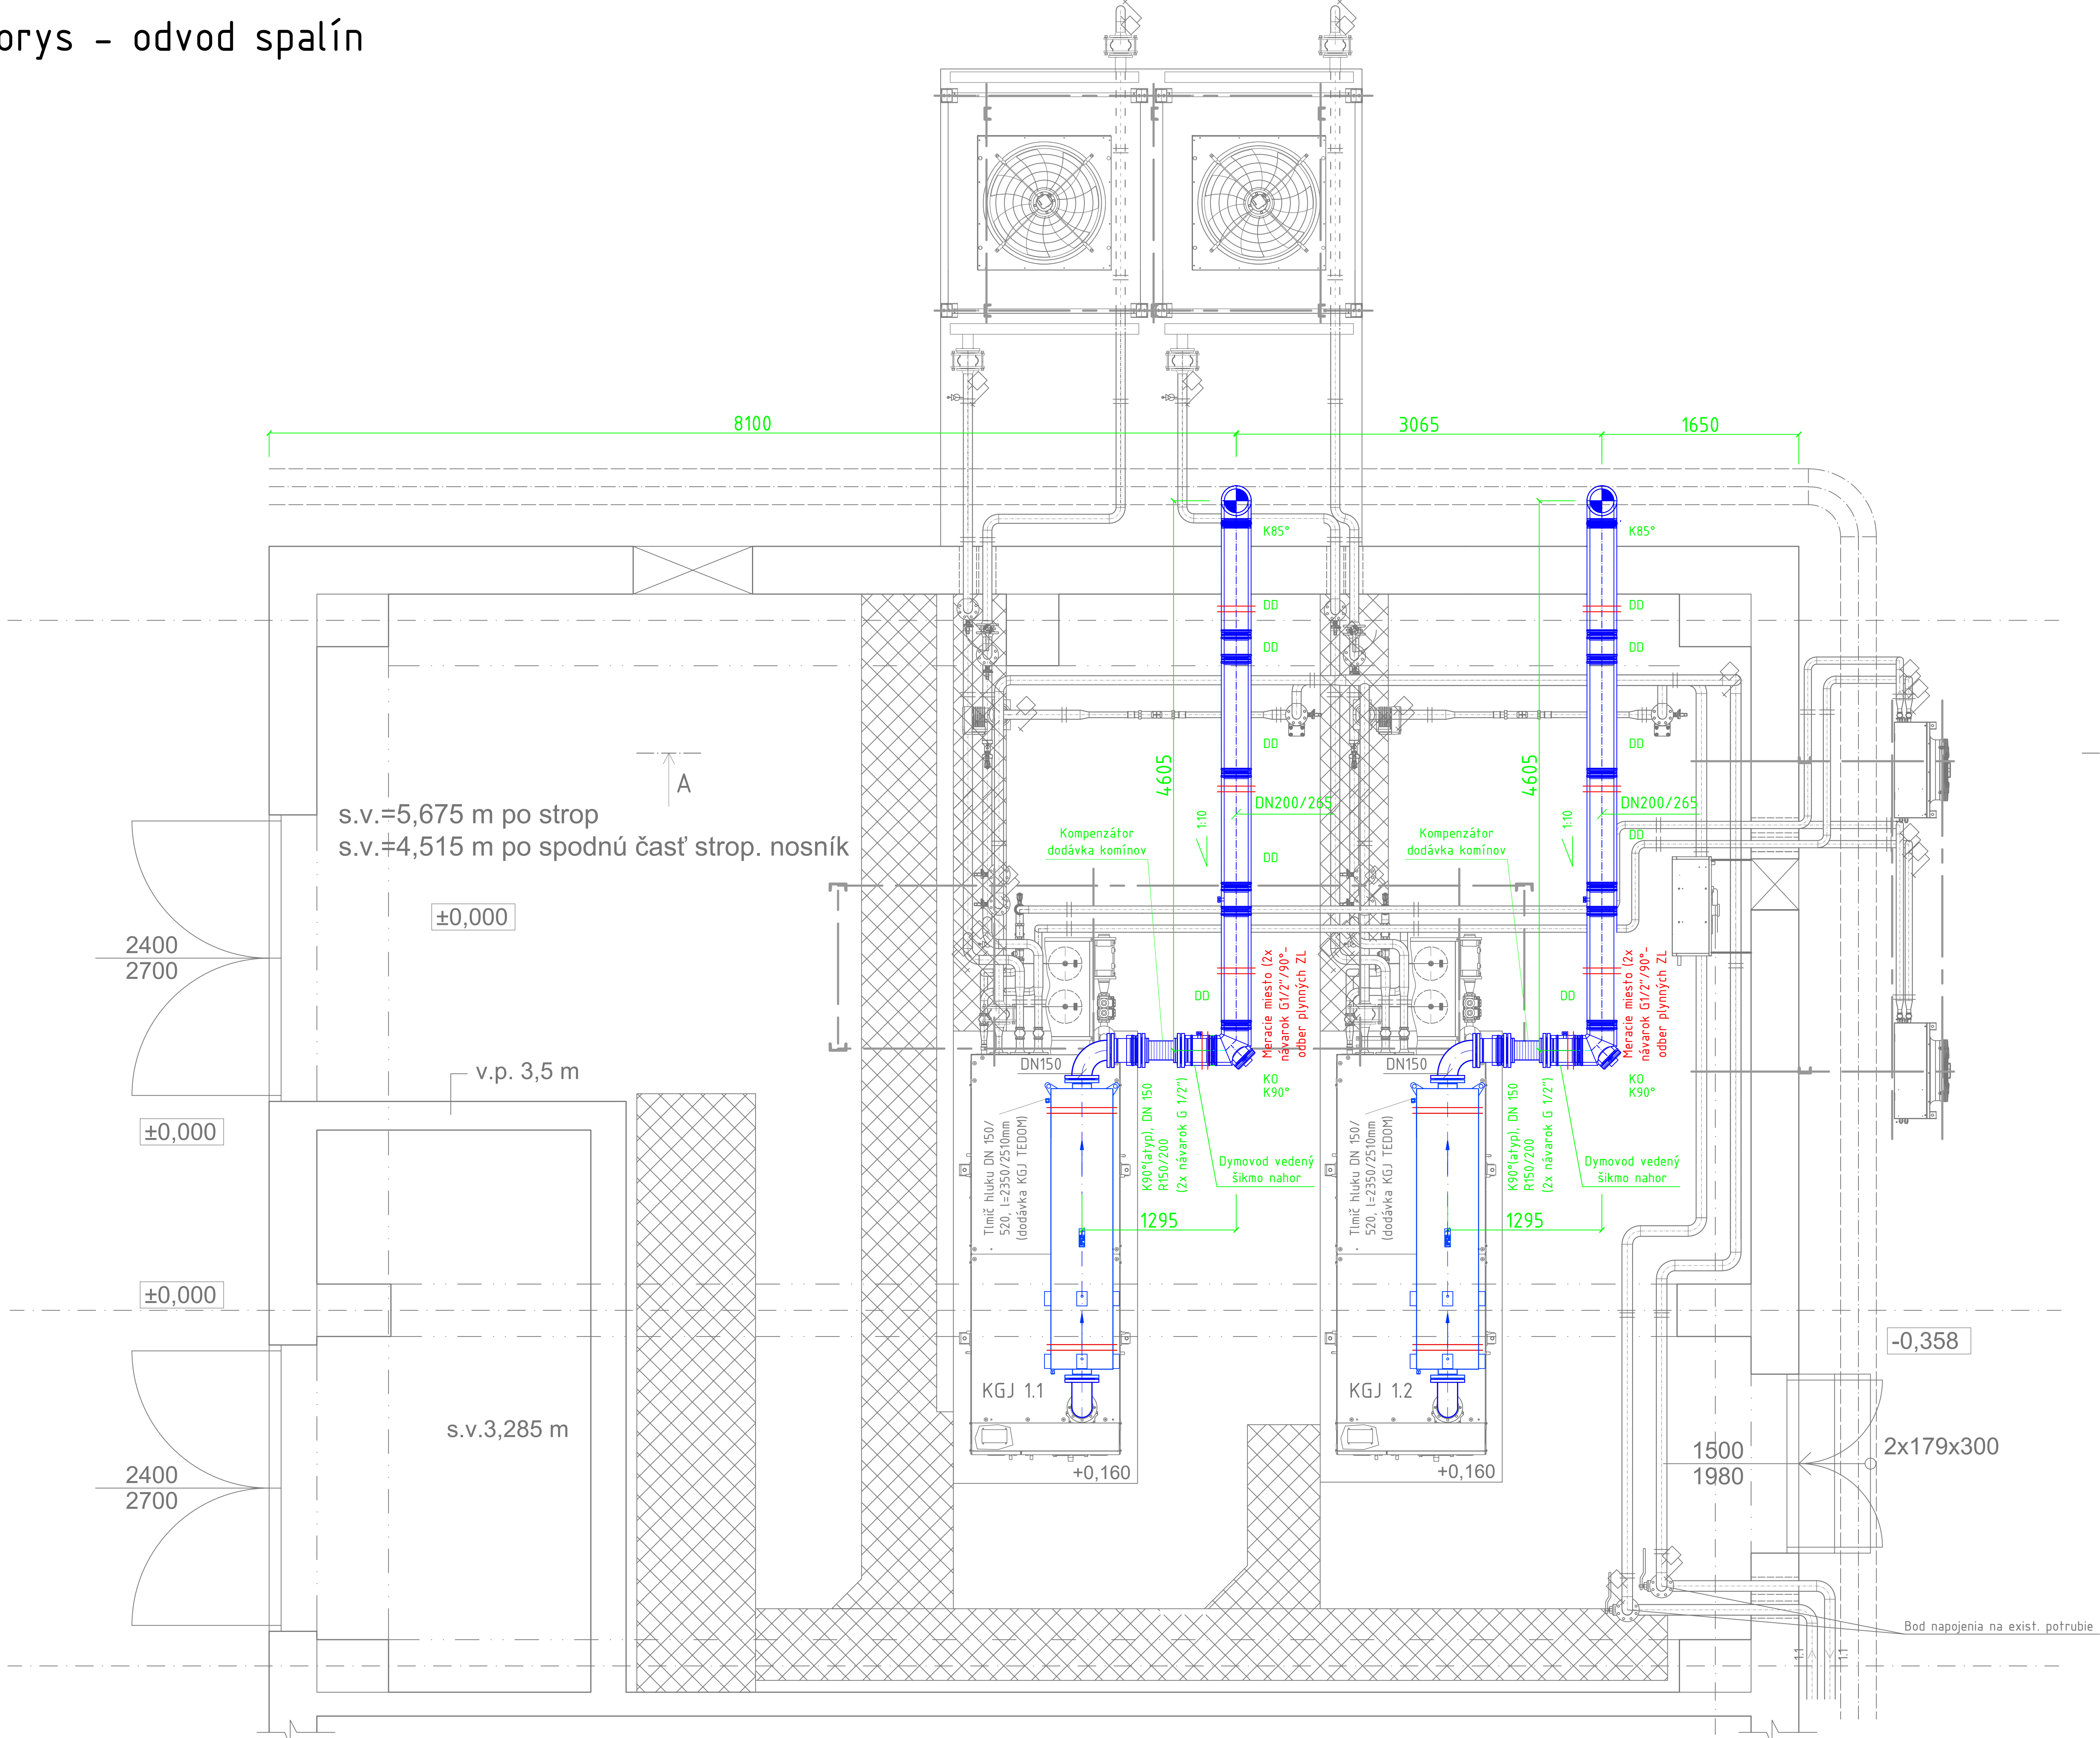

LEGENDA:


- DD - dĺžkový diel
- KD - kontrolný otvor
- VD - vynašací diel
- KH - krycia hlava
- ST - statické lôžko
- SOS - spojovacia objímka statická (spevnená)
- K90 - koleno - uhol 90°
- K45° - koleno - uhol 45°
- K15° - koleno - uhol 15°
- S45° - sopúch 45° - uhol 45°

Poznámky:

- Podpery tlmičov hluku a dymovodov vid' PD PS 11 Statika.
- Kompenzátor zabezpečí voľným prekrytím s izoláciou voči popáleniu.
- Kompenzácia potrebuja odvodu spalín rieši konštrukčná dokumentácia odvodu spalín (zabezpečí dodávateľ komínovej techniky).

Poznámky: NOVONAVRHOVANÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ FAREBNÉ
PÔVOVODNÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ ČIERNE
POPIS ZARIADENÍ VIŠ STROJNÉ ZARIADENIA

MONTÁŽ MERAČOV TEPLA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY
A MONTÁŽNYCH PODMIENOK PREDPÍSANÝCH ICH VÝROBCOM (NÁBEHOVÉ
DĹŽKY PRIETOKOMEROV A TEPLOTNÝCH ČIDIEL, OSADENIE TEPLOTNÝCH
ČIDIEL DO POTRUBÍ, ZHODA PRIEPEROV POTRUBÍ, TVARY REDUKCIÍ A POD.)

ČÍSLO KOPIE	AUTOR NÁVRHU						
	PROJEKTANT STAVBY	Ing. Falát	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Falát			
	VYPRACOVÁ	Ing. Falát, Ing. Matušová					
	STAVEBNÍK	SEVAK a.s., Běňácká cesta 160, Žilina					
	MÍSTO STAVBY	Arasél č.čv, Horný Hníčov					
NÁZOV STAVBY	Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v č.čv Horný Hníčov				ČÍSLO ZAKAZKY	PD 014/2020/F	
					FORMAT	10 A4	
					DATUM	OKTÓBER 2020	
					MIERKA	1:25	
OBJEKT	SO 01 Strojovňa KGJ			KLASIF. STAVBY	STUPEŇ	PR5	
OBJAS	Pôdorys - odvod spalín					ARCHIVNÉ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	PS 01 Technologické zariadenie strojovne KGJ						4