










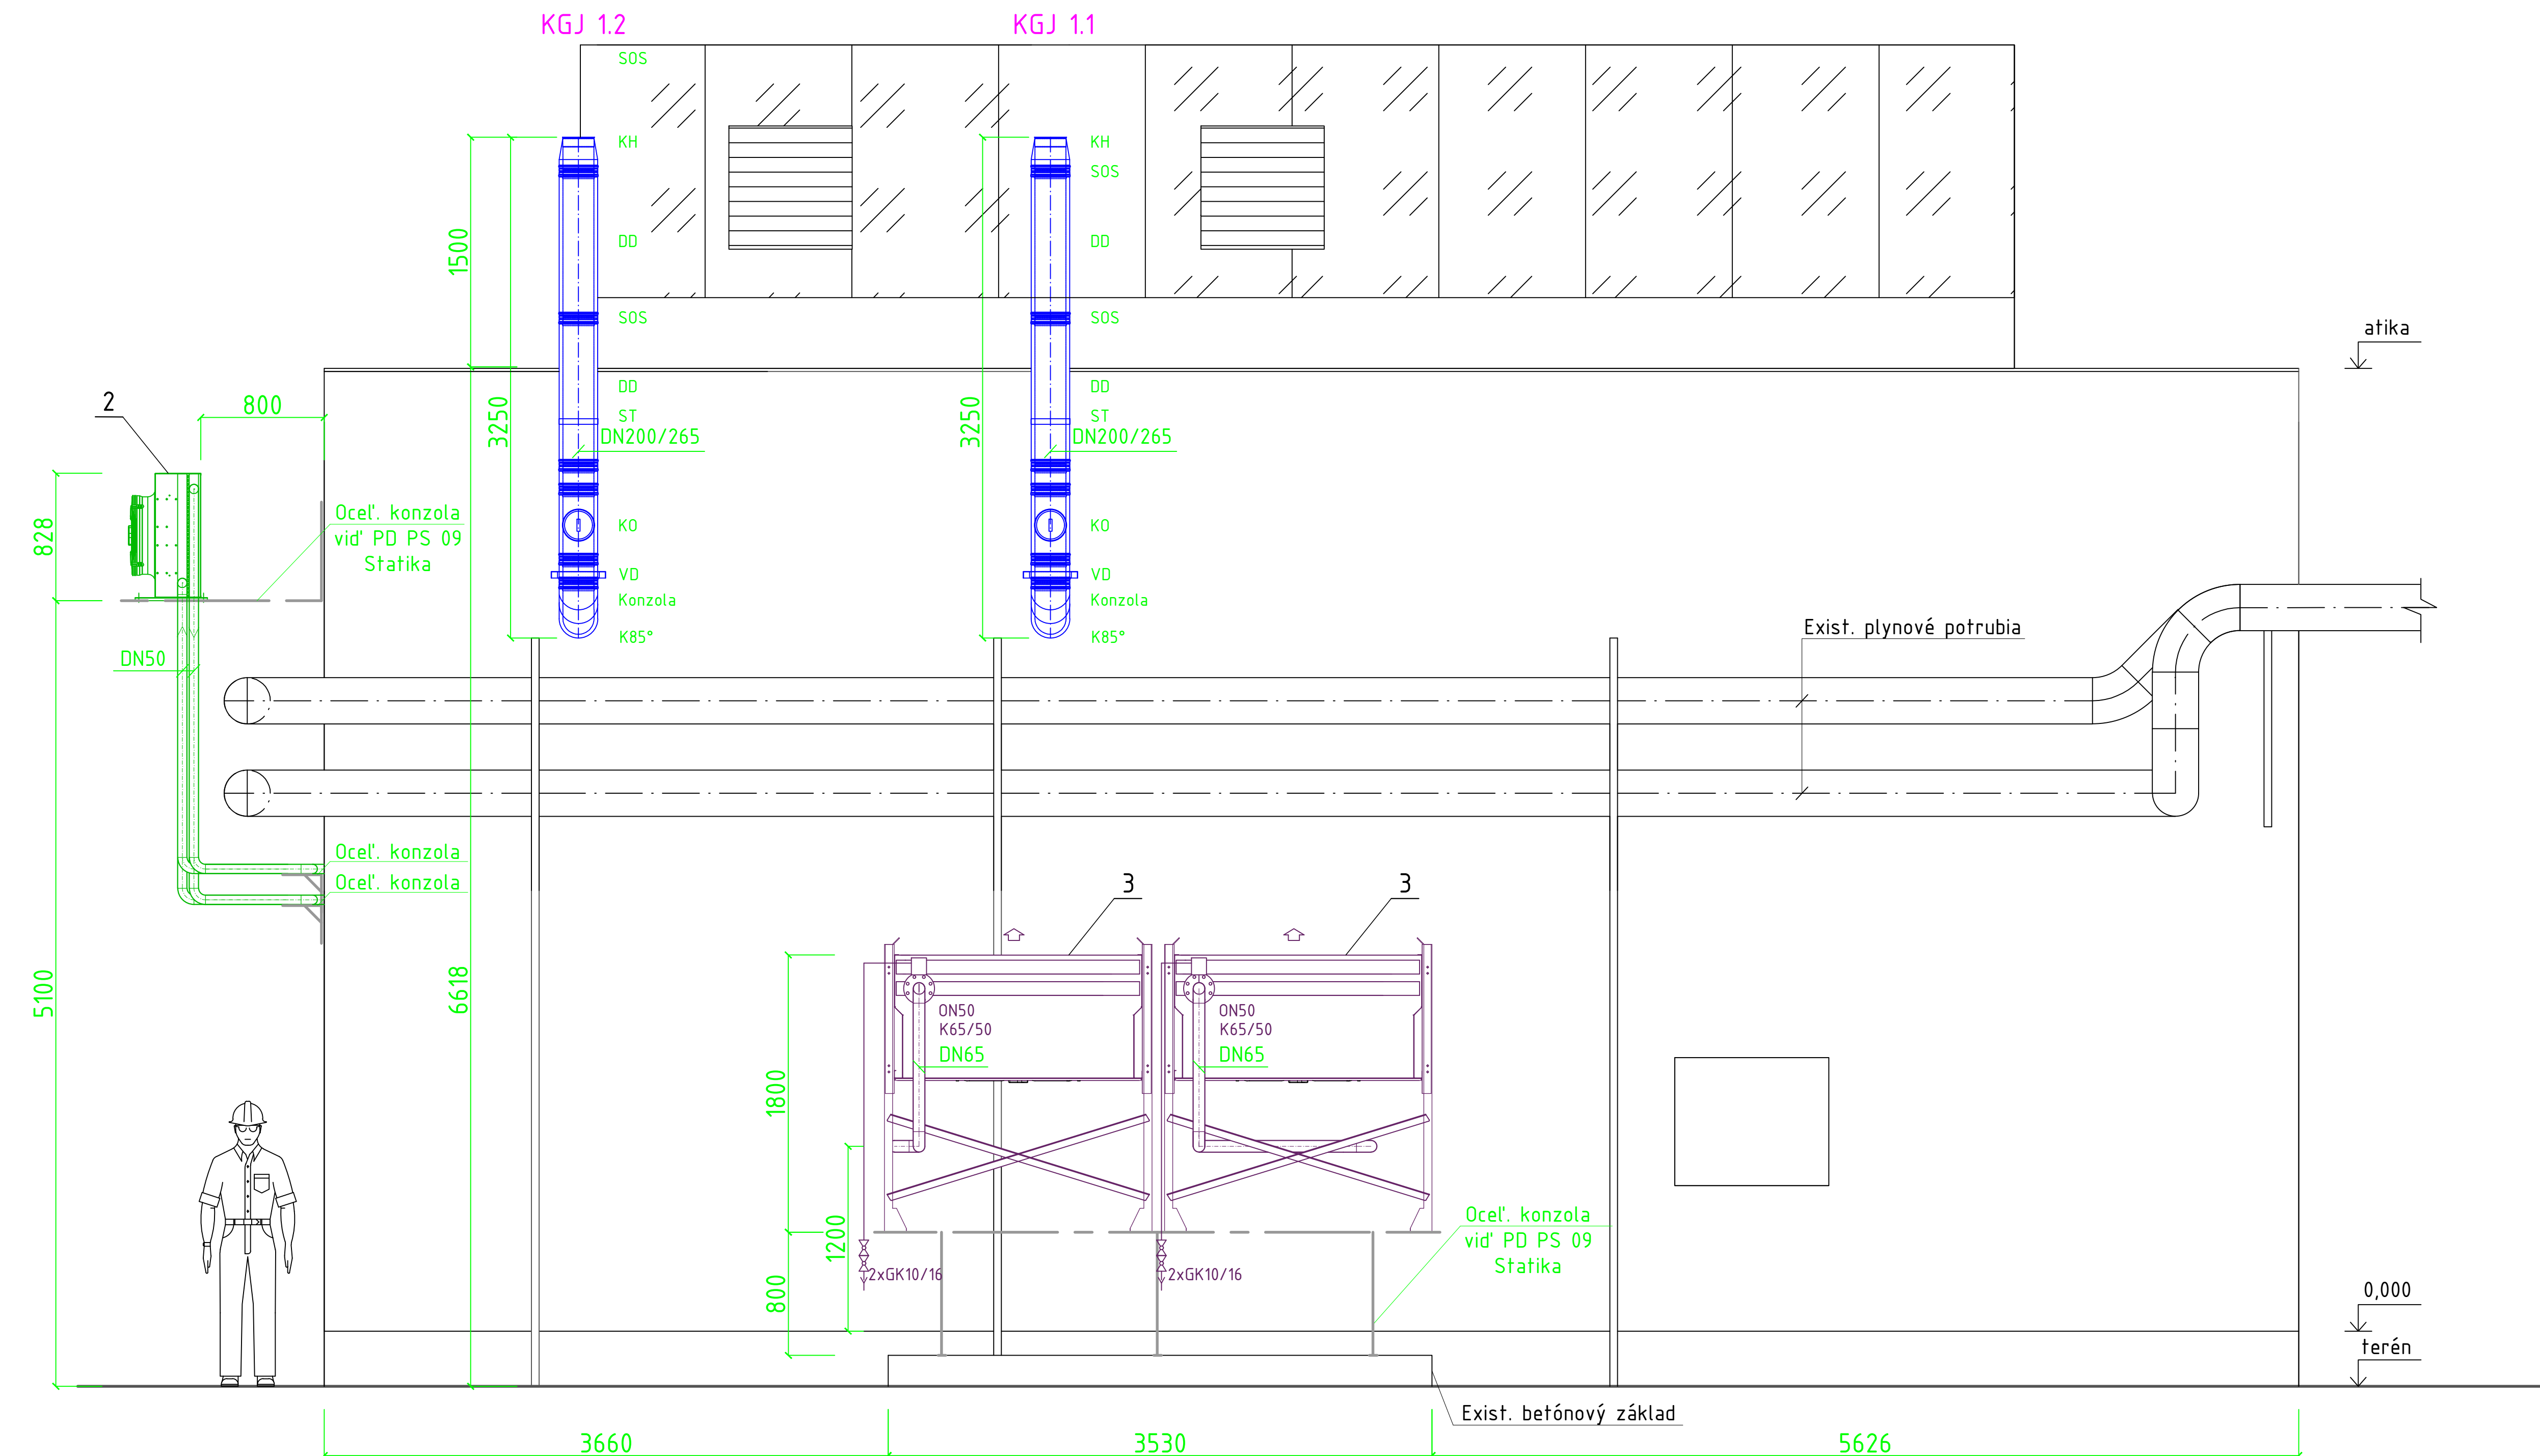



Pohl'ad P



LEGENDA:

- DD - dĺžkový diel
- K0 - kontrolný otvor
- VD - vynášací diel
- KH - krycia hlava
- ST - statické lôžko
- S0S - spojovacia objímka statická (spevnená)
- K90 - koleno - uhol 90°
- K45° - koleno - uhol 45°
- K15° - koleno - uhol 15°
- S45° - sopúch 45° - uhol 45°

Potrubia:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|  | 1.1 | PRÍVODNÉ POTRUBIE DO KGJ (VRAT 40÷70°C) |
|  | 1.2 | VÝSTUPNÉ POTRUBIE Z KGJ (90°C) |
|  | 1.11 | PRÍVODNÉ POTRUBIE DO NÚDZOVÉHO CHLADIČA (95°C) |
|  | 1.12 | VÝSTUPNÉ POTRUBIE Z NÚDZOVÉHO CHLADIČA (80°C) |
|  | 2.1 | VÝSTUPNÉ POTRUBIE TECHNOLOGICKÉHO OKRUHU KGJ (40°C) |
|  | 2.2 | VRATNÉ POTRUBIE TECHNOLOGICKÉHO OKRUHU KGJ (35°C) |
|  | 3.1 | POTRUBIE ČISTÉHO OLEJA |
|  | 3.2 | POTRUBIE POUŽITÉHO OLEJA |
|  | 4.1 | POTRUBIE ODVODU KONDENZÁTU |
|  | | EXPANZNÉ POTRUBIE |
|  | | ZMENA PRIEREZU POTRUBIA |
|  | | SPÁD POTRUBIA |


Poznámky:

- Podpery tlmivčov hluku riešené v dodávke KGJ.
- Kompenzátor zabezpečiť voľným prekrytím s izoláciou voči popáleniu.
- Kompenzáciu potrubia odvodu spalín rieši konštrukčná dokumentácia odvodu spalín (zabezpečí dodávateľ komínovej techniky).

NOVONAVRHOVANÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ FAREBNE

PÔVOVODNÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ ČIERNE

POPIS ZARIADENÍ VIŠ STROJNÉ ZARIADENIA

ČÍSLO KÓPIE	AUTOR NÁVRHU									
	PROJEKTANT STAVBY		Ing. FalátA				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Falát	
	VYPRACOVAL		Ing. Falát, Ing. Matušová							
	STAVEBNÍK		SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina							
	MIESTO STAVBY		Areal ČOV, Horný Hričov							
NÁZOV STAVBY	Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v ČOV Horný Hričov						ČÍSLO ZAKAZKY	PD 014/2020/F		
OBJEKT	SO 01 Strojovňa KGJ				KLASIF. STAVBY <div><div></div><div></div><div></div></div>		FORMÁT	6 A4		
							DÁTUM	OKTÓBER 2020		
							MIERKA	1:25		
OBŠAH	Pohľad P - odvod spalín, chladiče						STUPEŇ	PRS		
ČASŤ	PS 01 Technologické zariadenie strojárne KGJ						ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU		
								5		