


Bezpečnostné technické vybavenie teplovodného kotla podľa STN EN 12828 + A1:2014

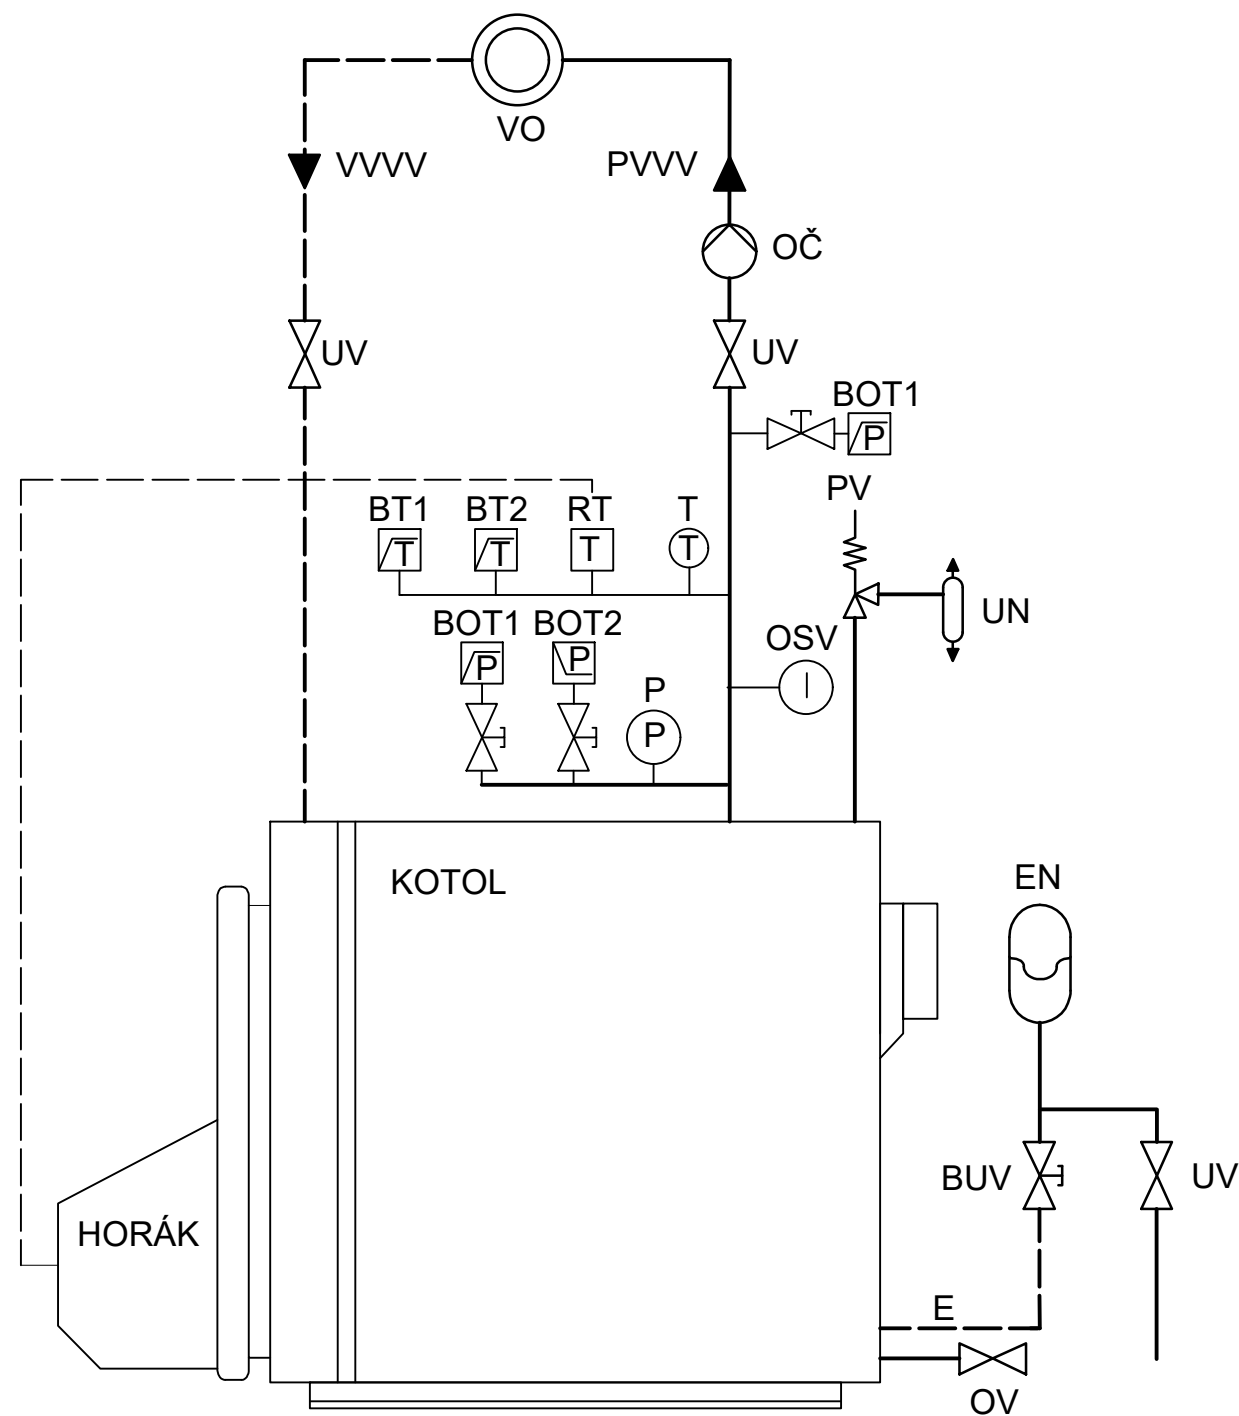

LEGENDA ZNAČIEK :

- EN Uzatvorená expanzná nádoba
- UV Uzatvárací ventil
- BUV Bezpečnostný uzatvárací ventil (istenie proti neúmyselnému uzatvoreniu)
- OV Vypúšťanie, odkalenie
- UN Uvoľňovacia nádoba
- VO Vykurovací okruh
- OČ Obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu
- VVVV Vratná vetva vykurovacej vody
- PVVV Prívodná vetva vykurovacej vody
- P Tlakomer
- BOT1 Bezpečnostný obmedzovač maximálneho tlaku (Pri inštalácii UN postačuje 1 ks)
- BOT2 Bezpečnostný obmedzovač minimálneho tlaku
- PV Poistný ventil
- E Bezpečnostné expanzné potrubie
- BT1, BT2 Bezpečnostný termostat (Pri inštalácii UN postačuje 1 ks)
- T Teplomer
- RT Regulátor teploty
- OSV Obmedzovač stavu vody

ČÍSLO KÓPIE	AUTOR NÁVRHU			
	PROJEKTANT STAVBY	Ing. Falát	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Falát
	VYPRACOVAL	Ing. Falát, Ing. Matúšová		
	STAVEBNÍK	SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina		
	MIESTO STAVBY	Areál ČOV, Horný Hričov		
	NÁZOV STAVBY	Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej kotolni ČOV Horný Hričov		
	OBJEKT	S0 01 Plynová kotolňa		KLASIF. STAVBY
	OBSAH	Bezpečnostná výbava teplovodného kotla		
	ČASŤ	PS 01 Technologické zariadenie kotolne		
			ČÍSLO ZÁKAZKY	PD 021/2021/F
			FORMÁT	2 A4
			DÁTUM	JÚL 2021
			MIERKA	1:N
			STUPEŇ	DSP, DRS
			ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
			5	