
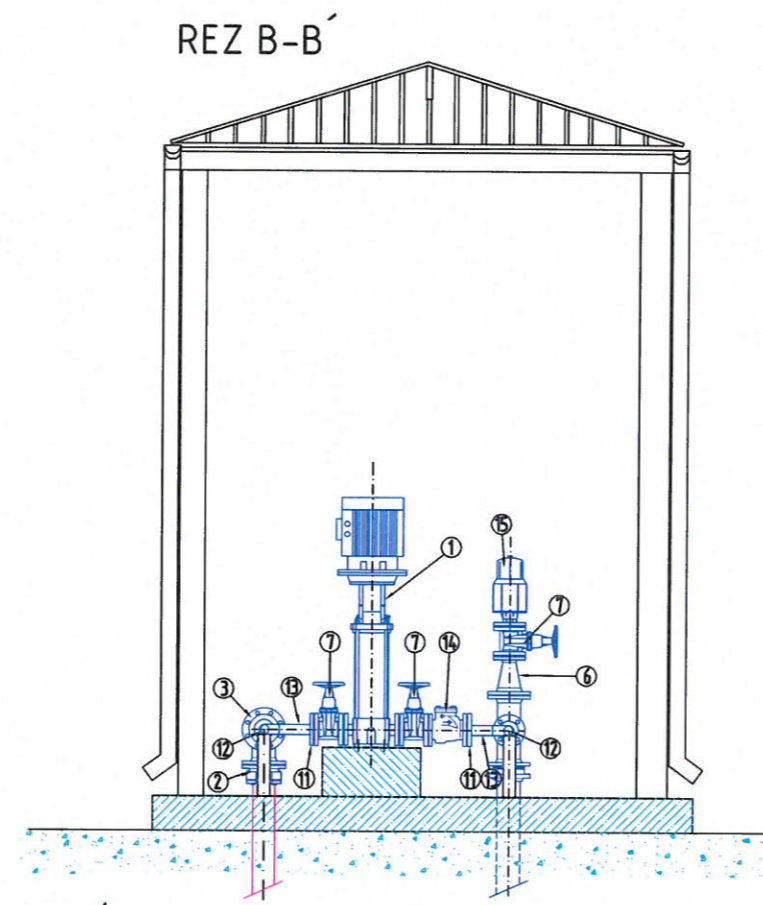


PRÍLOHA Č. 2 - Vzorový výkres ATS - strojnotecnologická časť

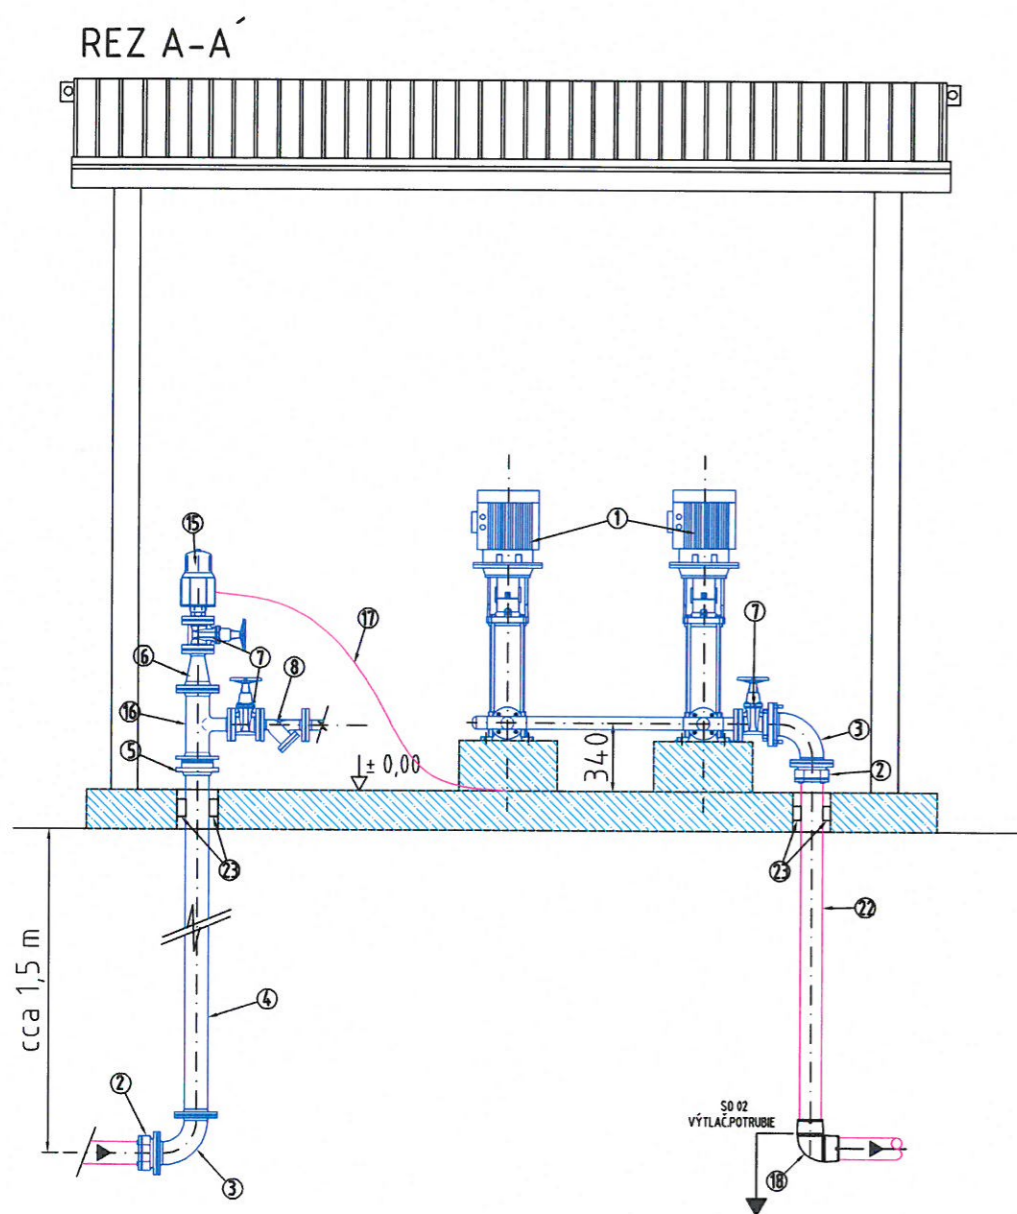

POZNÁMKA :

Liatinové potrubia je možné zameniť za potrubia z HD PE, alebo nerez.  
Potom je potrebné k tomu prispôsobiť príslušné tvarovky a armatúry.

1 ks	TYP ČERPADLA :	VERTIKÁLNE ČLÁNKOVÉ ODSTREDIVÉ ČERPADLO GRUNDFOS	
	CHARAKTERISTIKA :	CR ...	médium = PITNÁ VODA
	MONTÁŽ :	VERTIKÁLNE	
VÝKONOVÉ PARAMETRE :		Q = ... l/sec	čerpadlo v prevádzke 2 rezerva
		H = ... m	Q = ... l/s, H = ... m
ELEKTROMOTOR :		napätie = 3x38-4150, 50 Hz, ot.=2930 /min. výkon P = ...kW IP 55	

